



RELATÓRIO SIMPLICADO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BLOCO II

ANO 2 – 2023

Este **Relatório Simplificado** apresenta os dados dos indicadores dos municípios de Rio de Janeiro, Miguel Pereira e Paty do Alferes, integrantes do Bloco II, referentes ao **período de janeiro a dezembro de 2023 (Ano 2)**.

Indicador de Desempenho	Rio de Janeiro		Miguel Pereira		Paty do Alferes	
	Indicador Aferido	Meta	Indicador Aferido	Meta	Indicador Aferido	Meta
IAA	N/R	N/A	N/R	N/A	N/R	N/A
IAE	N/R	N/A	N/R	N/A	N/R	N/A
IPD	N/R	N/A	N/R	N/A	N/R	N/A
IDA	94,8%	N/A	98,4%	N/A	93,7%	N/A
IQA	99,6%	N/A	100,0%	N/A	100,0%	N/A
IQE	31,8%	N/A	100,0%	N/A	N/R	N/A
IRD	100,0%	N/A	100,0%	N/A	100,0%	N/A
ISU	N/R	N/A	N/R	N/A	N/R	N/A
RDR	98,3%	N/A	96,4%	N/A	84,2%	N/A
IAI	52,8%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CTS	557,1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Observações:








- Indicadores reportados à Agência Reguladora via Ofício OF-RJ 1092/2024;
- A definição final da metodologia de aferição dos indicadores ainda está pendente por parte da Agência Reguladora;
- Metas contratuais para alguns indicadores previstas apenas a partir do 3º ou 5º ano;
- IQE de Paty do Alferes não foi reportado devido ao projeto de esgotamento sanitário em andamento;
- Baixa performance do IQE Rio de Janeiro se deve às condições da ETE Barra; *retrofit* iniciado em janeiro/2024. A partir de outubro/2023, as ETEs Novo Horizonte, Uruçanga, Vargem Grande e Vargem Pequena começaram a ser reportadas;
- Desempenho do IAI e CTS no Rio de Janeiro tem sido impactado por atrasos no licenciamento ambiental e na aprovação do cronograma físico-financeiro, com propostas de revisão em validação pela Agência Reguladora.

IAA – Indicador de Cobertura Urbano de Água; IPD – Indicador de Perdas na Distribuição; IDA – Indicador de Descontinuidade do Abastecimento de Água; IQA – Indicador de Qualidade da Água; IAE – Indicador de Cobertura Urbano de Esgoto; IQE – Indicador de Eficiência e Melhoria do Tratamento do Esgoto; IAI – Indicador de Atendimento de Áreas Irregulares; ISU – Indicador de Satisfação dos Usuários; RDR – Indicador de Eficiência da Desobstrução de Redes ou Ramais de Esgoto; IRD – Indicador de Regularidade Documental; CTS – Indicador de Desempenho do Coletor de Tempo Seco.






N/R – Não Reportado.

N/A – Não Aplicável.





Evolução dos Indicadores Reportados – Rio de Janeiro:

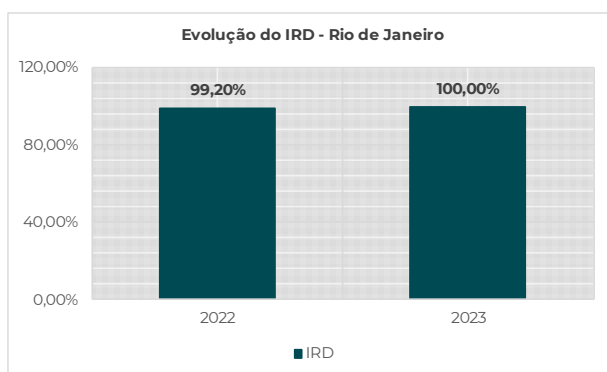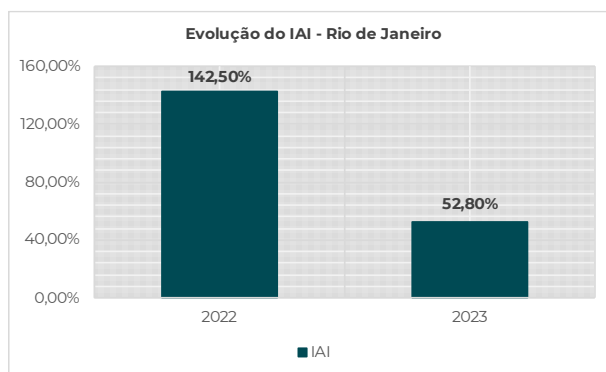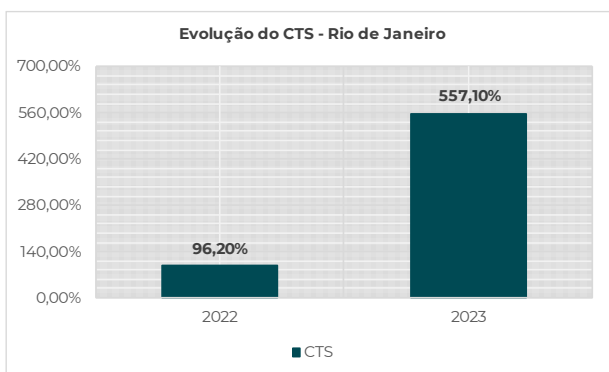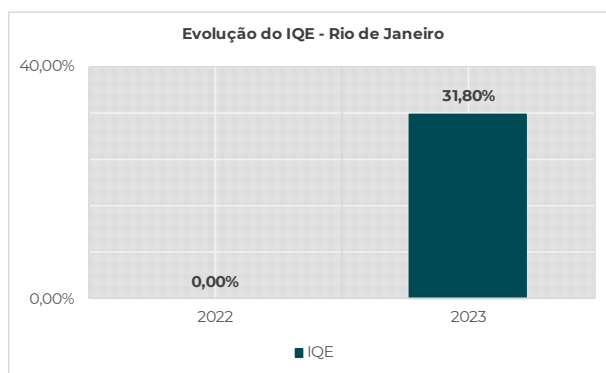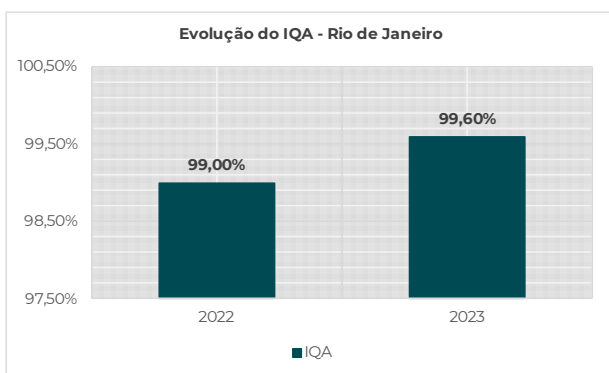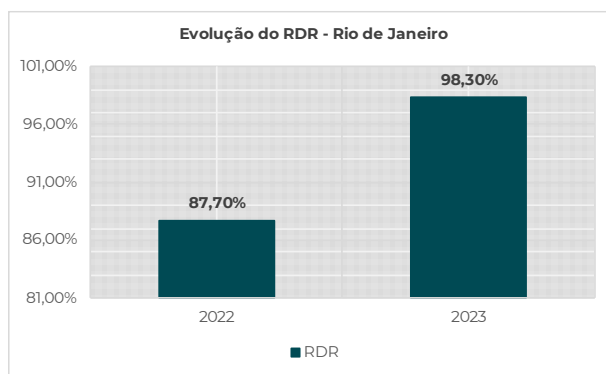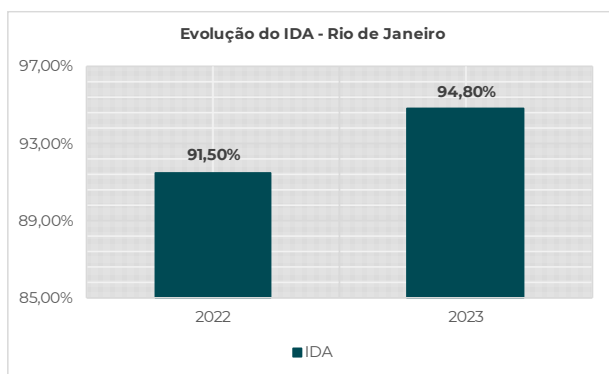

Evolução dos Indicadores Reportados – Miguel Pereira:

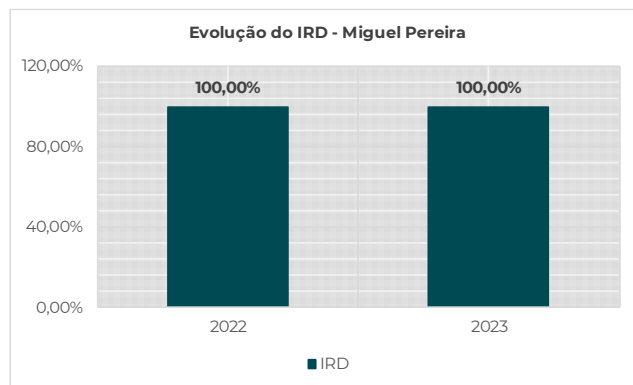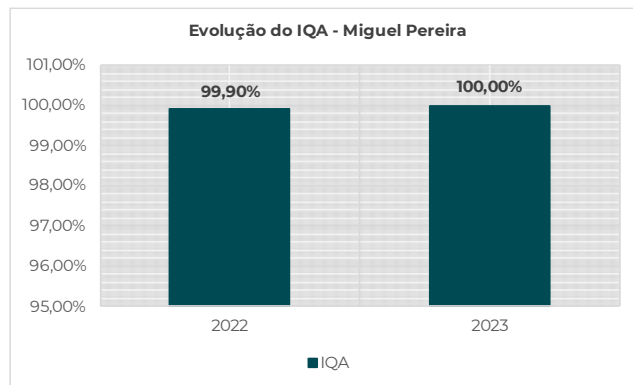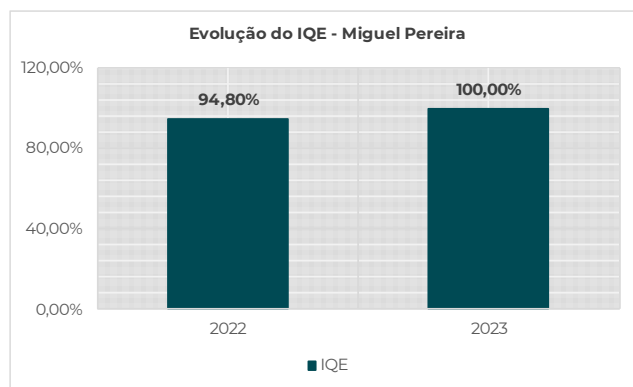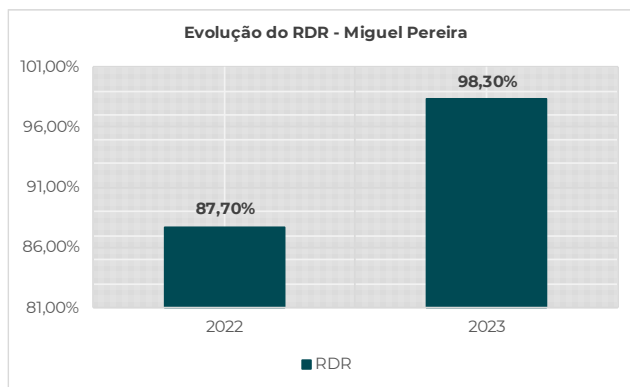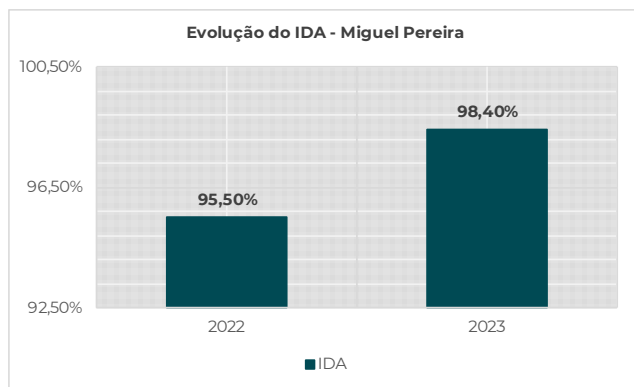

Evolução dos Indicadores Reportados – Paty do Alferes:

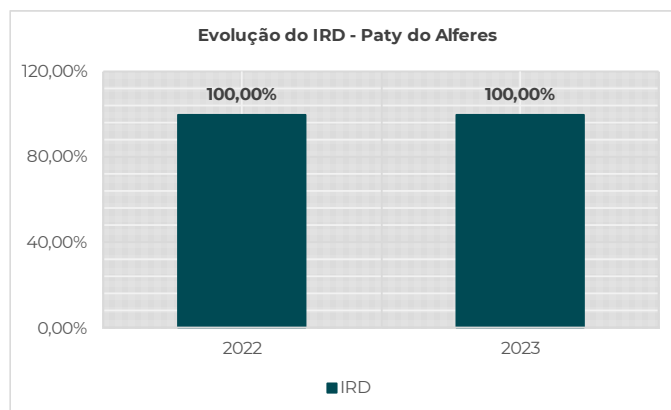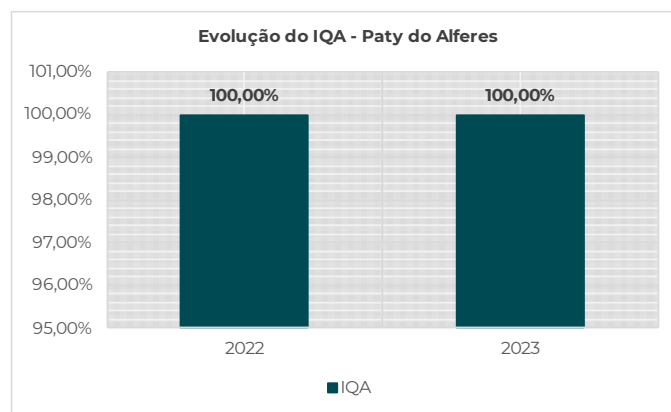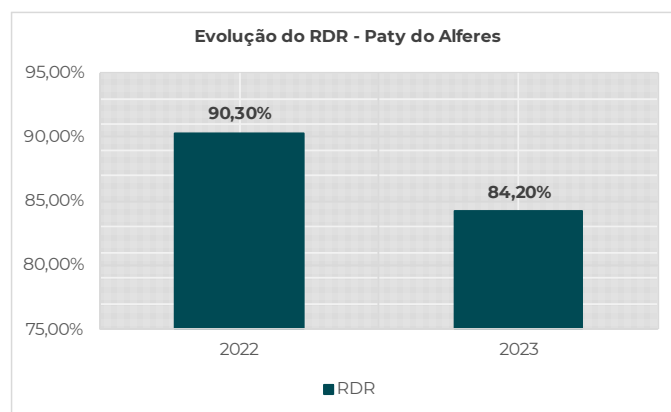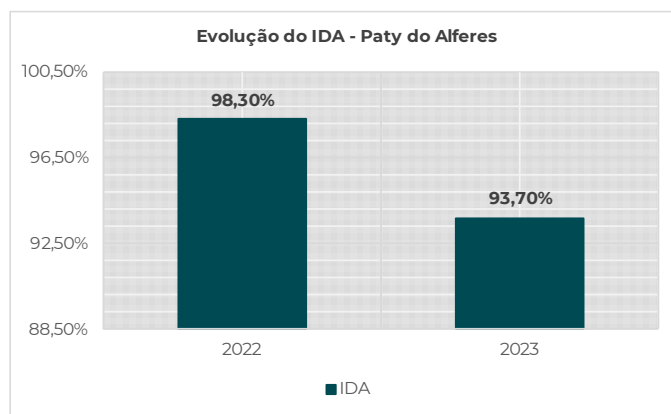



 /company/iguasaneamento

 /iguasaneamento

 /iguasaneamento

www.igua.com.br